




復興デザインセンター 現在の配置図

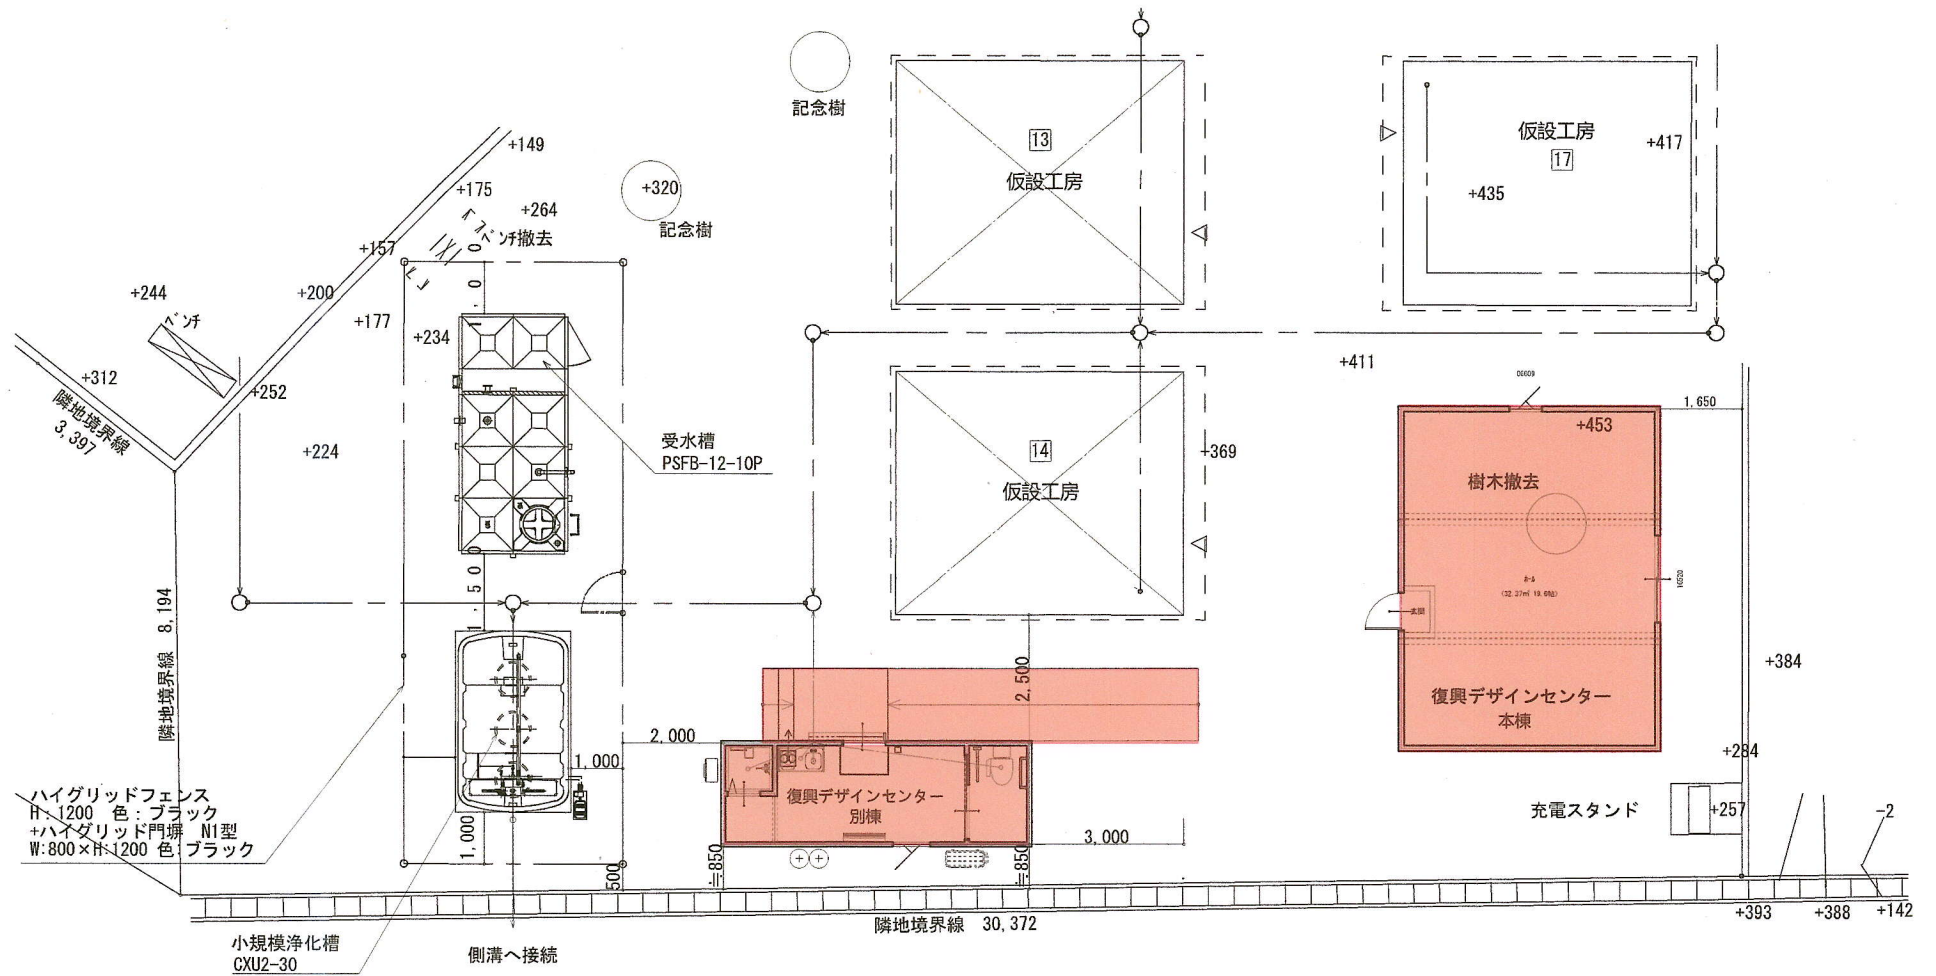


復興デザインセンター本棟 立面図

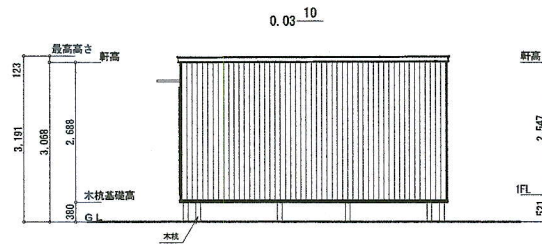


南側 立面図 S:1/100

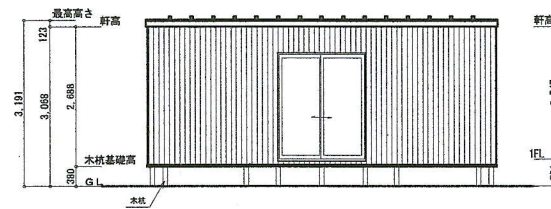


東側 立面図 S:1/100

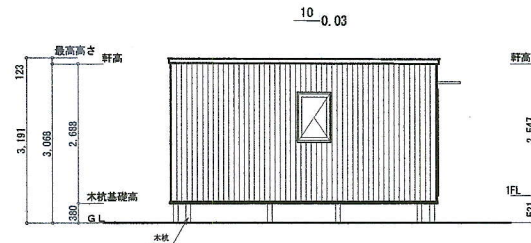


北側 立面図 S:1/100

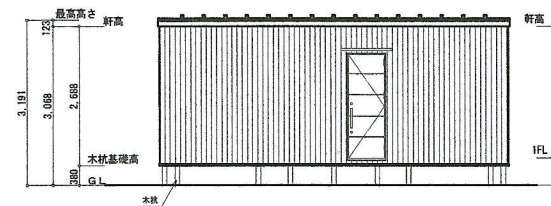

西側 立面図 S:1/100




復興デザインセンター本棟 平面図

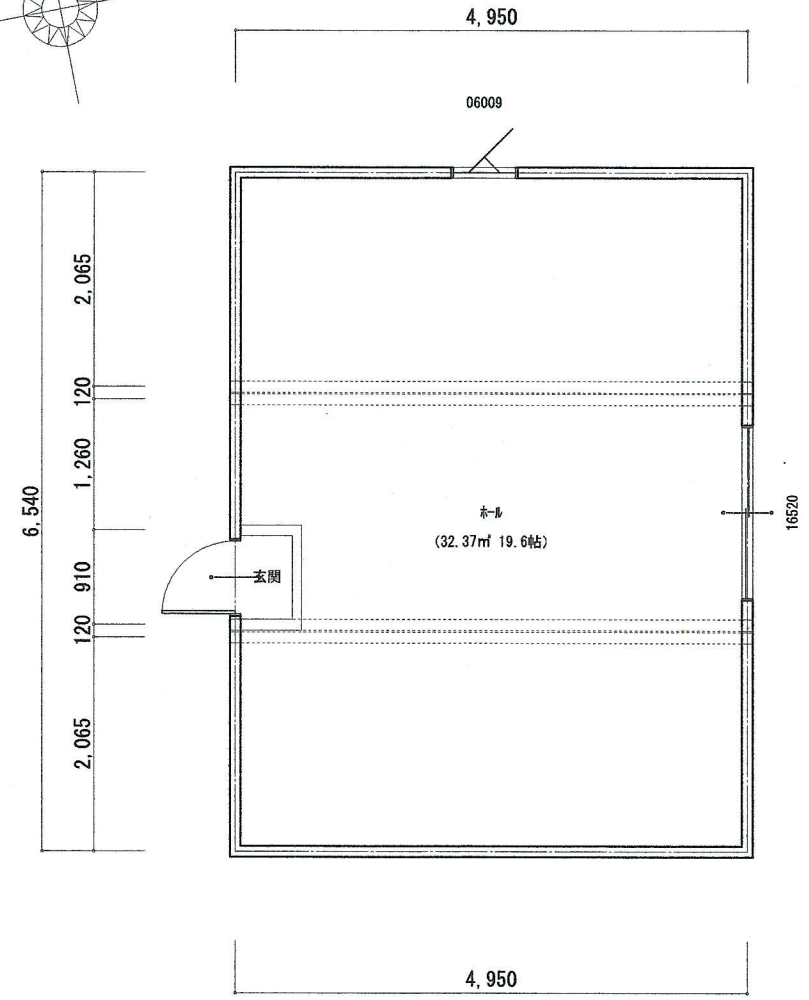

建築面積表		
形状	計算式	面積
A1	矩形 4,950 × 6,540	32,373,000
計(㎡)		計(坪)
合計		9.79

丸め 切り捨て

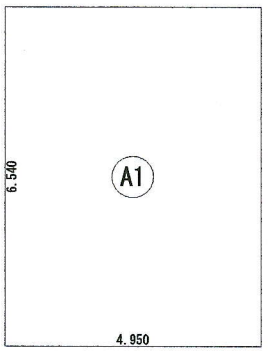


1階 平面図 S:1/50

<LVS検討>	
換気チェック	16520, 06009
S=32.37㎡	必要開口面積: S/20=1.62㎡
有効開口面積: 0.825 × 2.0=1.65	0.6 × 0.9=0.54
≒2.19㎡	OK


採光チェック	16520
S=32.37㎡	必要開口面積: S/7=4.62㎡
採光係数 140/1620=0.086	0.084
有効開口面積: 1.65 × 2.0=3.3	0.6 × 0.9=0.54
≒3.9㎡	OK

採光チェック	16520
S=32.37㎡	必要開口面積: S/50=0.647㎡
有効開口面積: 0.825 × 2.0=1.65	
≒1.65㎡	OK


復興デザインセンター 別棟 立面図

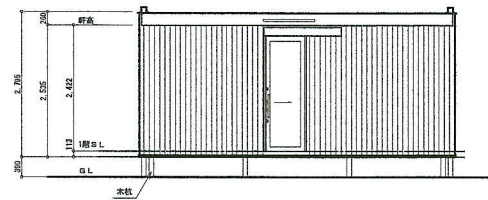


北側 立面図 S:1/100

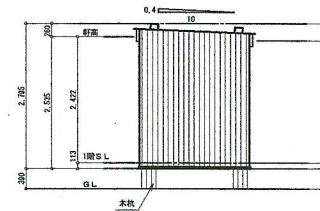

西側 立面図 S:1/100

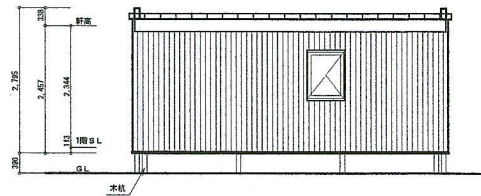


南側 立面図 S:1/100

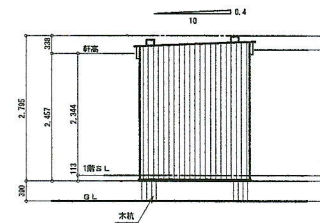

東側 立面図 S:1/100

復興デザインセンター 別棟 平面図

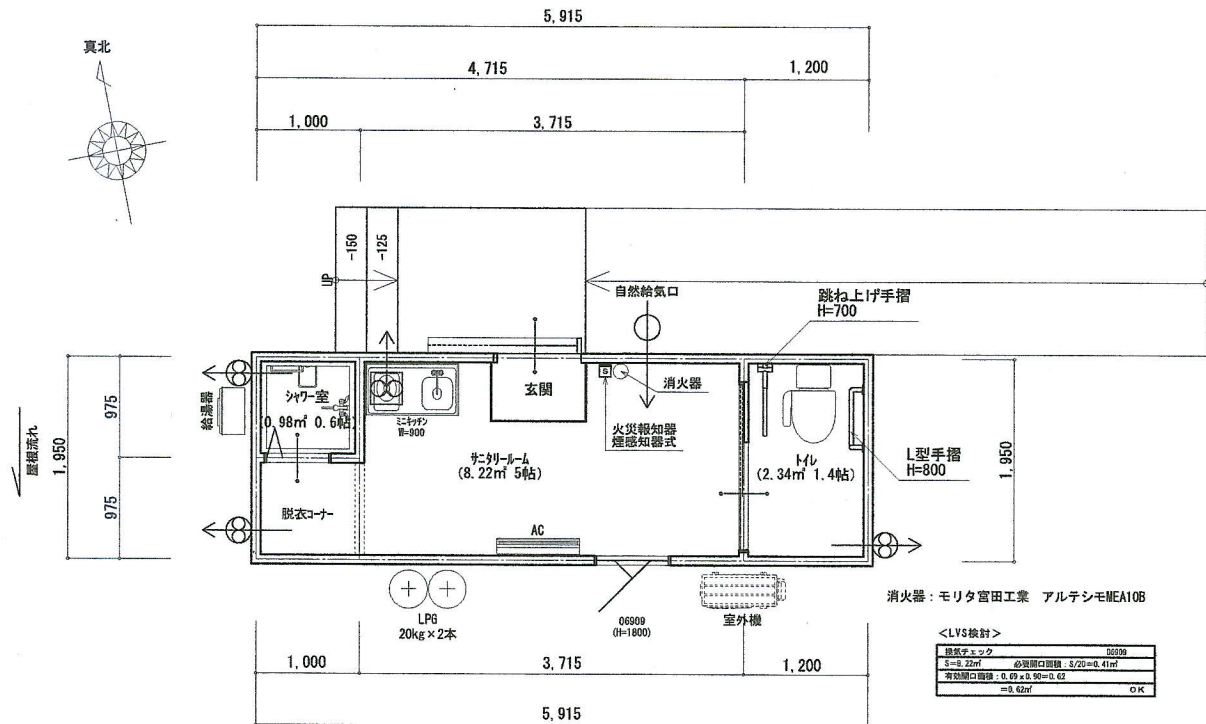

1階 平面図 S:1/50

<LVS検討>

種別	仕様
浴槽チェック	06909
S=0.22㎡	必要開口面積: 5/20=0.41㎡
有効開口面積: 0.49×0.90=0.44	OK

種別	仕様
浴槽チェック	06909
S=0.22㎡	必要開口面積: 5/7=1.17㎡
有効開口面積: 0.49×0.90=0.44	OK

種別	仕様
浴槽チェック	06909
S=0.22㎡	必要開口面積: 5/50=0.16㎡
有効開口面積: 0.49×0.90=0.44	OK

形状	計算式	面積
A1	矩形	5,915×1,950
合計	計(㎡)	計(坪)
合計	11.53	3.48

形状	計算式	面積
A1	矩形	5,915×1,950
合計	計(㎡)	計(坪)
合計	11.53	3.48

丸め 切り捨て